

Устойчивость
к электромагнитным
воздействиям*



Контроллер для регулирования температуры в системах отопления с приточной вентиляцией ОВЕН ТРМ33-Щ4



Применяется для регулирования температуры воздуха в системах приточной вентиляции с водяным или паровым калорифером




- ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА по ПИД-закону
- УПРАВЛЕНИЕ ПРИТОЧНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, ЖАЛОУЗИ И КЗР, подающим теплоноситель в калорифер
- ПРОГРЕВ КАЛОРИФЕРА при запуске
- ЗАЩИТА СИСТЕМЫ от превышения температуры обратной воды
- ЗАЩИТА ВОДЯНОГО КАЛОРИФЕРА от замерзания
- ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД в летний режим
- РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ на ПК по интерфейсу RS-232 через адаптер ОВЕН АС2
- ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485 по заказу*

Бесплатно: ОРС-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL



Функциональная схема прибора

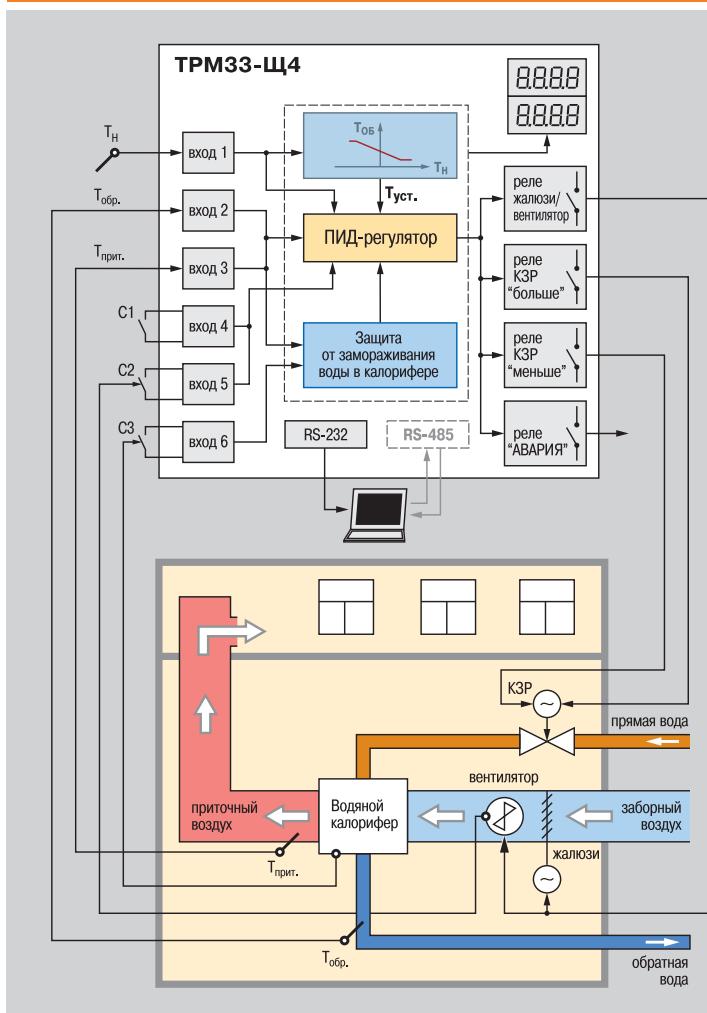

Входы для измерения температуры

Ко входам 1...3 в зависимости от их типа подключаются температурные датчики ТСМ 50М, ТСП 50П или ТСМ 100М, ТСП 100П, Pt100 для контроля:

- ▶ $T_{\text{наруж.}}$ — температуры наружного воздуха;
- ▶ $T_{\text{прит.}}$ — температуры приточного воздуха;
- ▶ $T_{\text{обр.}}$ — температуры обратной воды в контуре теплоносителя.

Входы для диагностики работоспособности системы

Ко входам 4...6 подключаются датчики для диагностики работоспособности системы:

- ▶ С1 — коммутирующее устройство (таймер, тумблер и т. п.) для дистанционного перевода системы в дежурный режим работы;
- ▶ С2 — датчик контроля работы вентилятора для автоматического перевода системы в дежурный режим при неисправности вентилятора;
- ▶ С3 — датчик контроля протока воды через калорифер для автоматического перевода системы в режим защиты от замерзания при прекращении протока.

Управление вентилятором, жалюзи и регулирование температуры

По результатам измерений температур и опроса входных датчиков С1, С2, С3 ПИД-регулятор ТРМ33-Щ4 управляет работой вентилятора и жалюзи, а также положением запорно-регулирующего клапана (КЗР) для поддержания заданной температуры в системе отопления.

Режимы работы

В приборе предусмотрено 6 режимов работы.

Прогрев калорифера

Перед началом работы ТРМ33-Щ4 осуществляет прогрев калорифера. Время прогрева определяется пользователем, исходя из эксплуатационных параметров системы. Для более быстрого разогрева прибор формирует команду на выключение вентилятора, закрытие жалюзи и полное открытие КЗР.

Индикация режима:

Р–0 — работа прибора в режиме прогрева калорифера.

Управление системой приточной вентиляции

Управление системой приточной вентиляции прибор осуществляет, обеспечивая:

- Поддержание температуры приточного воздуха $T_{\text{прит.}}$ на заданном уровне.
- Защиту от превышения температуры обратной воды $T_{\text{обр.}}$, возвращаемой в теплоцентраль.
- Защиту от замораживания воды в калорифере.

Поддержание температуры приточного воздуха на заданном уровне

Температура приточного воздуха в системе $T_{\text{уст.прит.}}$ задается пользователем при программировании прибора. Нагрев приточного воздуха осуществляется теплоносителем, проходящим через калорифер.

ТРМ33-Щ4 по температуре уставки $T_{\text{уст.прит.}}$ с помощью выходных реле управляет жалюзи и вентилятором, подающими приточный воздух, а также положением КЗР, подающим теплоноситель в калорифер.

Управление КЗР осуществляется кратковременными импульсами (ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет поддерживать заданную температуру с высокой точностью.

Условия начала работы прибора в этом режиме: $T_{\text{обр.min}} < T_{\text{обр.}} < T_{\text{обр.max}}$; $T_{\text{прит.}} > T_{\text{авар.}}$.

Индикация режима:

Р–2 — работа в режиме поддержания температуры приточного воздуха.

Защита от превышения температуры обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль

Управление температурой обратной воды осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с графиком $T_{\text{обр.}} = f(T_{\text{наруж.}})$. График обратной воды строится прибором автоматически по заданным пользователем координатам точек **A**, **B** и **C**.

При превышении заданного значения температуры обратной воды $T_{\text{обр.}i} > T_{\text{обр.max.}i}$ прибор прерывает управление КЗР по $T_{\text{прит.}}$ и переходит на управление по сигналу рассогласования $E_i = T_{\text{обр.}i} - T_{\text{обр.max.}i}$. После возврата $T_{\text{обр.}i}$ в допустимые пределы регулирование продолжается по $T_{\text{прит.}}$.

Условия начала работы прибора в этом режиме: $T_{\text{обр.}} > T_{\text{обр.max}}$; $T_{\text{прит.}} > T_{\text{авар.}}$.

Индикация режима:

Р–3 — работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды.

Защита от замораживания воды в калорифере

При падении температуры приточного воздуха или температуры обратной воды ниже заданной пользователем критической температуры, либо возникновения неисправности входных датчиков (обрыв или короткое замыкание), система переходит на работу в режиме защиты от замораживания воды в калорифере. Для максимально быстрого повышения температуры ТРМ33-Щ4 формирует команду на полное открытие КЗР, выключение вентилятора и закрытие жалюзи.

Условия начала работы прибора в этом режиме: $T_{\text{обр.}} < T_{\text{обр.min}}$ или $T_{\text{прит.}} < T_{\text{авар.}}$ или замыкание датчика С3.

Индикация режима:

Р–4 — работа в режиме защиты от замораживания воды в калорифере.

Дежурный режим

Дежурный режим предусмотрен для случаев, когда в работе приточной вентиляции нет необходимости (ночное время суток, выходные дни и т. п.). В этом режиме ТРМ33-Щ4 контролирует только температуру обратной воды, вентилятор выключен и жалюзи закрыты.

Переход в дежурный режим можно осуществить с помощью внешнего коммутирующего устройства С1, либо установив нужное значение в соответствующем программируемом параметре.

Индикация режима:

Р–1 — работа в дежурном режиме.

Летний режим


Это экономичный режим, поскольку управления температурой приточного воздуха не осуществляется. КЗР при этом полностью закрыт и циркуляция воды через калорифер прекращена.

ТРМ33-Щ4 автоматически переводит систему на работу в летнем режиме при превышении температурой наружного воздуха значения $T_{\text{летн.}}$, заданного при программировании прибора. Отключение летнего режима происходит при достижении $T_{\text{наруж.}}$ значения $T_{\text{наруж.}A}$.

Условия начала работы прибора в этом режиме: $T_{\text{наруж.}} > T_{\text{летн.}}$.

Индикация режима:

Р–5 — работа в летнем режиме.

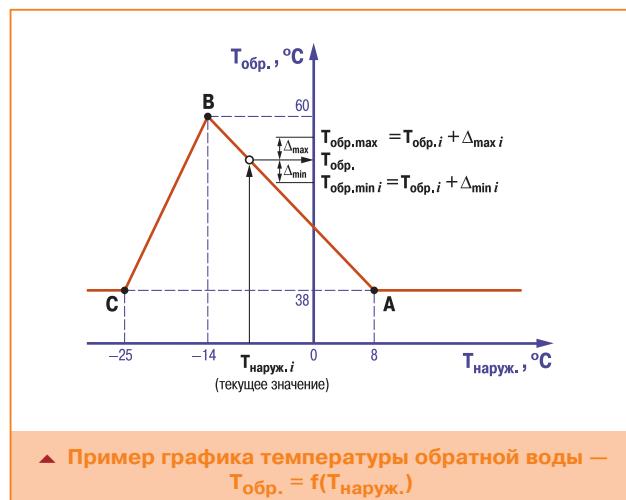

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	220 В частотой 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения	-15...+10 %
Тип входных датчиков контроля температуры	TCM 50М, ТСР 50П или ТСМ 100М, ТСР 100П, Pt100
Количество входных каналов контроля температуры	3
Время цикла опроса датчиков	не более 6 с
Количество выходных реле	4
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле	1 А при 220 В
Интерфейс связи с ПК	последовательный, RS-232 (через адаптер сети AC2) или RS-485
Тип корпуса	щитовой Щ4
Габаритные размеры	96x96x145 мм
Степень защиты корпуса со стороны передней панели	IP54

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха	+5...+50 °C
Атмосферное давление	84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 °C и ниже без конденсации влаги)	не более 80 %

Программируемые параметры

Обозн.	Название	Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка
► Параметры регулирования				
U-01	Значение сдвига Δ_{max} графика $T_{обр.} = f(T_{наруж.})$ для определения $T_{обр.max}$	001,0...199,9 [град.]		005.0
U-02	Значение сдвига Δ_{min} графика $T_{обр.} = f(T_{наруж.})$ для определения $T_{обр.max}$	001,0...199,9 [град.]		005.0
U-03	Значение температуры приточного воздуха $T_{авар.}$, при которой система переводится в режим защиты от замораживания	001,0...199,9 [град.]		005.0
U-04	Значение уставки температуры приточного воздуха $T_{уст.прит.}$	001,0...199,9 [град.]		020.0
U-05	Значение температуры наружного воздуха $T_{летн.}$, при которой система переводится в летний режим работы	001,0...199,9 [град.]		015.0
► Параметры графика обратной воды $T_{обр. max} = f(T_{наруж.})$				
U-08	Значение температуры наружного воздуха в точке А перелома графика	-50,0...199,9 [град.]		008.0
U-09	Значение температуры обратной воды в точке А перелома графика	10,0...199,9 [град.]		037.0
U-10	Значение температуры наружного воздуха в точке В перелома графика	-50,0...199,9 [град.]		-15.0
U-11	Значение температуры обратной воды в точке В перелома графика	10,0...199,9 [град.]		059.0
U-12	Значение температуры наружного воздуха в точке С перелома графика	-50,0...50,0 [град.]		-25.0
U-13	Значение температуры обратной воды в точке С перелома графика	010,0...199,9 [град.]		037.0
► Общие параметры прибора				
P-01 (2 лев.разр.)	Режим работы системы	00	дежурный режим	01
P-01 (2 прав.разр.)	Тип входных термопреобразователей	01 02 03 04	режим регулир. TCM W100=1,426 TCP W100=1,385; Pt100 TCP W100=1,391	01
P-04	Код связи прибора с компьютером	71.01	—	71.01
P-05	Коэффициент для определения времени задержки формирования сигнала «Авария» на выходе С2 при пуске вентилятора	00...99	Время задержки определяется умножением значения параметра P-05 на 6 с	00
P-06	Режим работы реле «Авария» в режиме защиты от замораживания воды в калорифере	00 01	реле «Авария» не включается реле «Авария» включается	00
► Корректирующие параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков				
F-01	Корректирующее значение $T_{наруж.}$	-20,0...20,0 [град.]		000.0
F-02	Корректирующее значение $T_{обр.}$	-20,0...20,0 [град.]		000.0
F-03	Корректирующее значение $T_{прит.}$	-20,0...20,0 [град.]		000.0
► Параметры ПИД-регулирования				
A-01	Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение длительности управляющего импульса	0000...0010	0000 – дистанционное управление КЗР	0001
A-02	Постоянная времени дифференцирования	0000...0050	–	0005
A-03	Коэффициент усиления	0001...9000	–	0050
A-04	Коэффициент для определения времени прогрева калорифера	0001...0099	Время прогрева определяется умножением значения параметра A-04 на 6 с Значение 0000 устанавливать запрещено!	0001
U-14	Зона нечувствительности	000,0...010,0 [град.]		001.0
► Параметры цифровых фильтров				
F-04	Полоса фильтра для датчика, измеряющего $T_{наруж.}$	000,0...199,9	0000 – отключен, [град.]	010.0
F-05	Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего $T_{наруж.}$	0000...0099	0000 – отключен	0005
F-06	Полоса фильтра для датчика, измеряющего $T_{обр.}$	000,0...199,9	0000 – отключен, [град.]	010.0
F-07	Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего $T_{обр.}$	0000...0099	0000 – отключен	0003
F-08	Полоса фильтра для датчика, измеряющего $T_{отоп.}$	000,0...199,9	0000 – отключен, [град.]	010.0
F-09	Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего $T_{отоп.}$	0000...0099	0000 – отключен	0003

Элементы индикации и управления

Верхний 4-х разрядный цифровой индикатор

в режиме РАБОТА отображает значение температуры в канале контроля, выбранном пользователем: $T_{\text{наруж.}}$, $T_{\text{обр.}}$ или $T_{\text{прит.}}$.

В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает программируемый параметр.

Нижний 4-х разрядный цифровой индикатор


в режиме РАБОТА отображает информационную заставку режима (Р—Х), если выбран канал индикации $T_{\text{наруж.}}$, или значение соответствующей уставки, если выбран канал индикации $T_{\text{обр.}}$ или $T_{\text{прит.}}$.

В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает значение программируемого параметра.

Светодиоды « $T_{\text{наруж.}}$ », « $T_{\text{обр.}}$ », « $T_{\text{приточ.}}$ »
постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для индикации канале контроля, мигающей засветкой – об аварии датчиков.

Светодиоды C1, C2, C3
сигнализируют о состоянии внешних контактных датчиков.

Светодиоды «+», «-» клапан
сигнализируют о направлении перемещения запорно-регулирующего клапана.

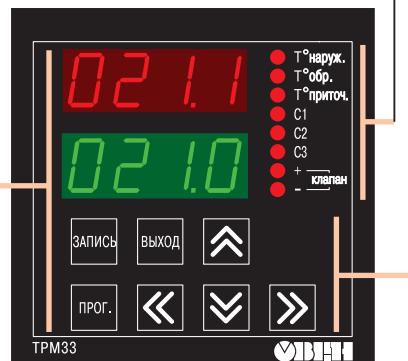

Кнопка ПРОГ. предназначена для перехода в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР – в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Кнопка ЗАПИСЬ предназначена для записи установленных значений программируемых параметров в память прибора.



Кнопка ВЫХОД предназначена для возврата из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР – в режим РАБОТА.

Кнопки и позволяют в режиме РАБОТА переключать каналы индикации.

Кнопки и позволяют при параметре А-01, равном нулю, вручную управлять перемещением КЗР.

4 кнопки с изображением стрелок позволяют в режиме ПРОСМОТР выбирать нужные параметры, а в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их значение.

Схемы подключения

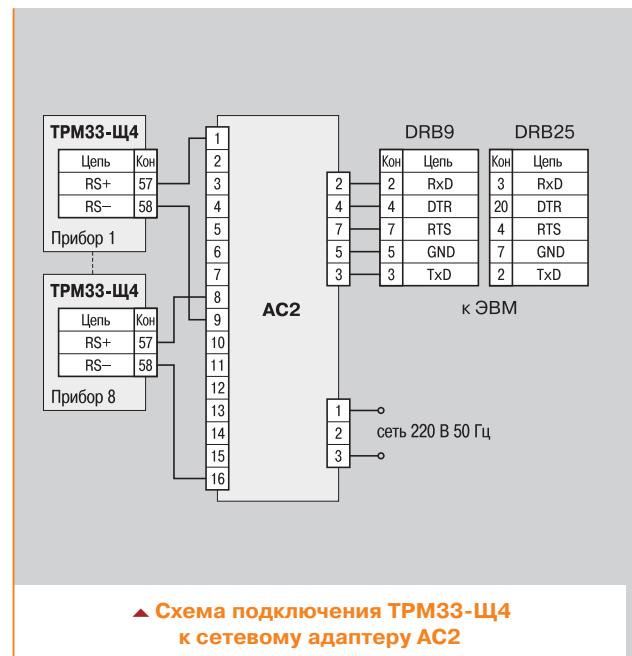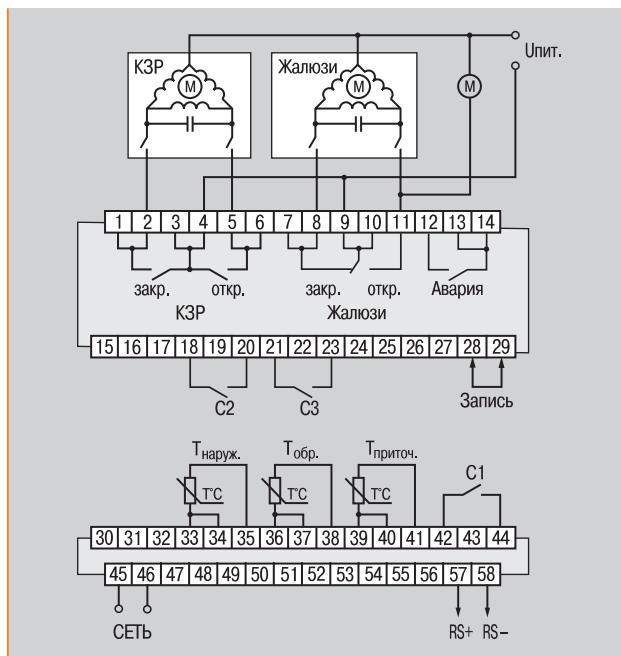

▲ Схема подключения TPM33-Щ4
к сетевому адаптеру AC2

Рекомендуемые датчики

Контролируемый параметр	Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН	
	Тип входа 01	Тип входа 03
$T_{\text{наруж.}}$	ДТС125-50М.В2.60	ДТС125-100М.В2.60
$T_{\text{прит.}}$	ДТС035-50М.В3.120 или ДТС124-50М.В3.120	ДТС035-100М.В3.120 или ДТС124-100М.В3.120
$T_{\text{обр.}}$		

Комплектность

- Прибор TPM33-Щ4.
- Комплект крепежных элементов Щ.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

Обозначение при заказе

TPM33-Щ4.Х.Х

Тип входа:

- 01** – ТС 50 для подключения датчиков типа ТСМ 50М или ТСП 50П
03 – ТС 100 для подключения датчиков типа ТСМ 100М или ТСП 100П, Pt100

Интерфейс RS-485*:

- RS** – указывается при заказе модификации прибора с интерфейсом RS-485

* Начало продаж прибора с интерфейсом RS-485 – сентябрь 2008 г.